

GENERADOR DIESEL

FICHA TÉCNICA



GENERADOR DIESEL HYUNDAI
Desarrollado por Cummins
Modelo: **82HYLG42C**

1. DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	
Potencia Prime	KW/KVA	30	37.5
Potencia Standby	KW/KvA	33	42
Frecuencia	Hz/rpm	50	1.500
Voltaje	V	400	230
Corriente	A	54	
Conexión	/	3P 4W/Y	
Factor de Potencia NominaL	/	0.8	
Abierto (LxAxA)	mm	1.800x850x1.330	
Abierto (Peso)	Kg	830	
Cerrado (LxAxA)	mm	2.300x1.100x1.290	
Cerrado (Peso)	Kg	1.120	



- Todas las fichas basadas en ISO 3046, altitud 1000m (3281ft), presión barométrica 100kPa (29.53inHg), temperatura del aire 25°C (77°F), humedad relativa 30%.
- Por favor contactar con ingenieros HYUNDAI para la correcta selección de capacidad del generador cuando la carga aplicada no reúna los estándares referidos.
- Generadores diesel HYUNDAI cumple con los estándares: ISO8528, ISO14000, ISO3046, GB755, BS5000, VDE0530, IEC34-1.

GENERADOR DIESEL

FICHA TÉCNICA

2. CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Motor	Cummins, incluye filtros de aire, filtros de gasolina, filtros de aceite, motor de arranque y alternador de carga, etc.
Alternador	HYUNDAI brushless alternador AC.
Radiador	50°C, Tapa de protector del ventilador.
Estructura base	≤ 500KW: base montada en tanque de gasolina, almohadillas anti vibración, soporte de batería.
Cortacircuitos	≤1250A : Caja modular cortacircuitos (MCCB)
Sistema de control	Com AP AMF25
Bateria	Baterías secas de libre mantención, disponible para 6 inicios bajos las condiciones iniciales: conexión de cables.
Accesorios de instalación	Flexible, codo y flange, silenciador de escape, etc.
Herramientas	Estándar HYUNDAI
Documentos	Dibujo circuito eléctrico, operacional y manual de mantención, certificación, etc.

GENERADOR DIESEL
FICHA TÉCNICA

3. DATOS DEL MOTOR

Modelo del motor	4BT3.9-G	Potencia del motor	40 kW
Aspiración	Turbo Aspiración	Desplazamiento	3.9 L
Tipo	en línea	Diámetro x Carrera	140x152 mm
Nº de cilindros	4	Índice de compresión	18.0: 1
Tipo de regulación	Regulación electrónico	Velocidad nominal	1.500 RPM
Sistema de Combustible			
Consumo de Combustible	9.3 l/h	Consumo de combustible	10.3 I/h
Potencia Prime		Potencia Standby	
Combustible	Diesel	Sistema de Inyección	BYC A
Capacidad de estanque	Tipo abierto 95 L	Tipo silencioso	130 L
Sistema de Lubricación			
Capacidad de aceite lubricante	10.9 L	Consumo de aceite lubricante	0.03 l/h
Lubricante	API CF-4 15W40	Máx.Temperatura	121 °C
Sistema Refrigerante			
Capacidad del refrigerante	19 L	Máx. Temp. del tanque superior	110 °C
Termostato rango	82 - 95 °C	Tipo de controlador del ventilador:	
estándar (modulación)		Eje de transmisión para ventilador	
Volumen de aire de salida	217 m3/min	Potencia del ventilador	0.96 kW
Sistema de Consumo de aire			
Capacidad de consumo de aire	2.616/2.694 m3/min	Presión de aire	3.7 kPa
Sistema de Salida			
Flujo de gas de escape	6.06/6.48 m3/min	Máx. Presión trasera	10 kPa
Temperatura del gas de salida	≤487 °C	Tamaño del tubo de salida	φ60 mm
Sistema de Arranque			
Modo inicial	DC24V Inicio eléctrico	Batería	120x2 Ah

GENERADOR DIESEL

FICHA TÉCNICA

4. DATOS DEL ALTERNADOR

Modelo de alternador	SLG184F	Rango potencia	30/37.5 kW/kVA
PF.	0.8	Voltaje	400/230 V
Fase	3	Frecuencia	50 Hz
Conexión	3P4W/Y	Rodamiento	Rodamiento Simple
Paso del bobinado	2/3	Clase de protección	IP21
Clase de aislamiento	H/H	Eficiencia	90.00%
Tel. Influencia	TIF: <50	Regulación Voltaje	±1.0%
Coeficiente armónico	THF: <2%	AVR	AS440
Ajuste de amplitud de voltaje	≥±5%	Sistema de excitación	Autoexcitado

5. DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL

Características Principales

AMF 25

Principales fallas del controlador inicial

- 3 entradas análogas configurables
- Entrada de sensor magnético
- Terminal pre excitación D+
- 7 entradas binarias
- 7 salidas binarias
- Controles GCB y MCB

Funciones de teclas

Función AMF 3 fases

- Sobre/baja frecuencia
- Sobre /bajo voltaje
- Over/Under voltage
- Configuración de entrada
- Configuración de salida
- Medición de voltaje Gen./Mains
- Medición de corriente
- Medidor kW/kWh
- Historial de Archivos
- RTC con batería

MODELO A MF25




- 8 indicadores analógicos
 - Interfaz RS232
 - Interfaz moderna
 - Interfaz MODBUS
 - Monitor remoto
 - Cummins MODBUS
 - Control GCB/MCB con retroalimentación
 - Cargador de batería con circuito alterno
 - Soporte de internet (con IG-IB)
- Para mas información, por favor visite el sitio oficial.**

GENERADOR DIESEL FICHA TÉCNICA

6. POLÍTICAS DE GARANTÍA

1. La garantía está disponible por un año o 1.000 horas de trabajo (de acuerdo a lo que suceda primero). Para mayor información revisar "Manual de garantía Generador Diesel HYUNDAI".
2. El uso de partes (filtros), su incorrecta operación y las fallas de mantención son excluidas de las políticas de garantía.

7. DIBUJO (SOLO PARA PROPÓSITOS DE ILUSTRACIÓN)

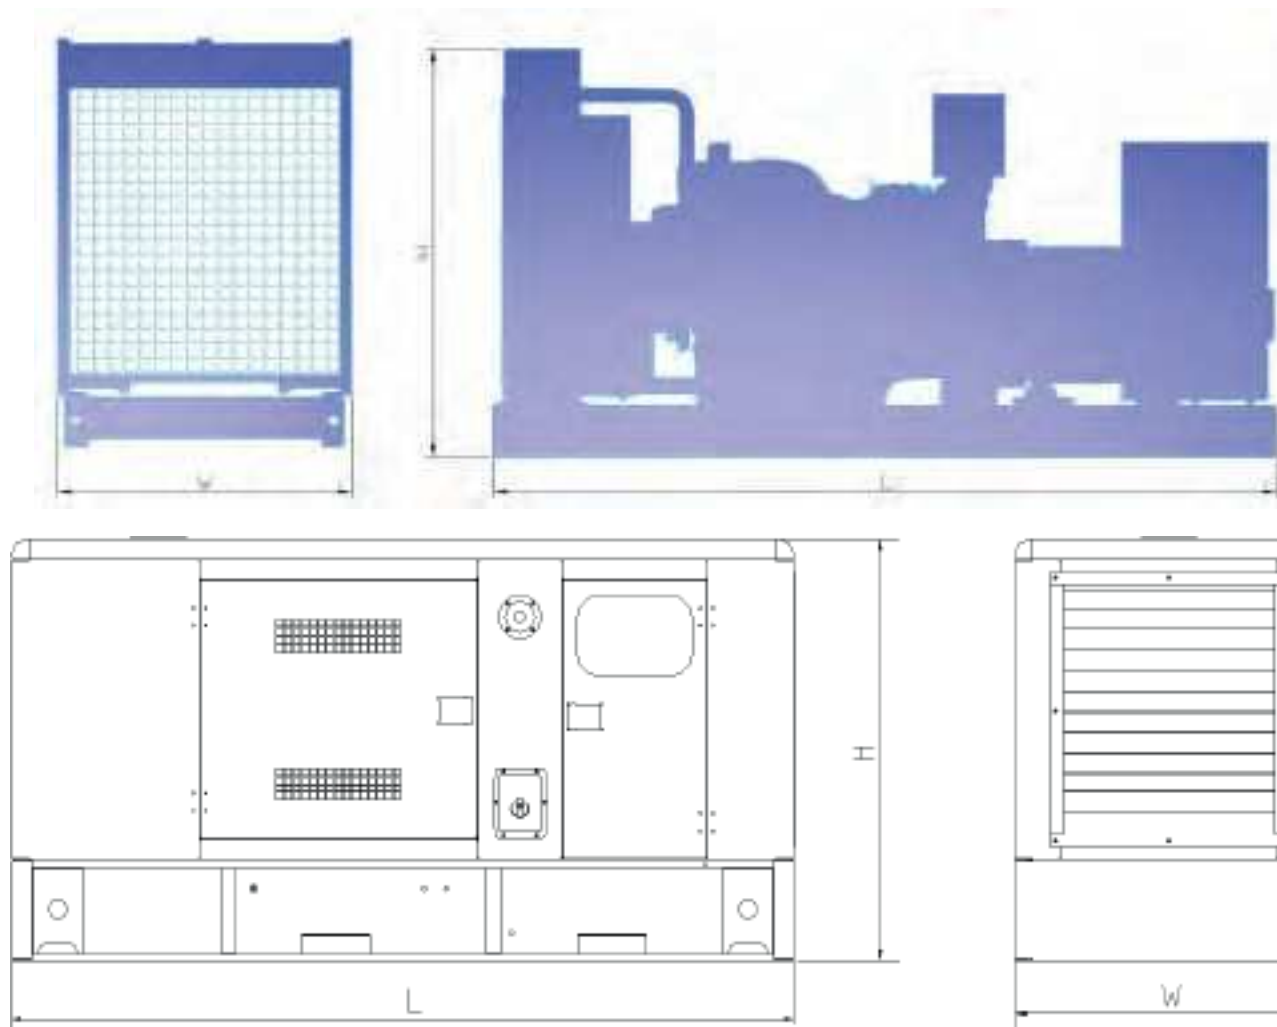




OPERACIONES TECNICAS

Modelo de Motor: 4B3.9-G2
Curvas y Ficha de Datos: FR92540
REV 01 15 JUN2013 FR93763

Datos de rendimiento del motor del generador MOTORES DONGFENG CUMMINS			Modelo básico del motor: KTA38-G2		FR-6081	
					Configuración D382057GX02	Código CPL CPL: 0864
Desplazamiento: 37, 8 litros (2300 in^3)				Diámetro: 159 mm (6,25 in.) Carrera: 159 mm (6,25 in.)		
No. de cilindros : 12				Aspiración: Turbocompresor y post enfriado		
Velocidad del motor		Potencia Standby		Potencia Prime		Potencia Continua
RPM	kWm	BHP	kWm	BHP	kWm	BHP
1500	731	980	664	890	604	810
1800	895	1200	809	1085	671	900

Datos de rendimiento del motor @ 1500 RPM


POTENCIA DE SALIDA			CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
%	kWm	BHP	g/kW*h	Lb/BHP*h	L/h	U.S. Gal/h
POTENCIA STANDBY						
100	731	980	0,214	0,351	184	48,5
POTENCIA PRIMA						
100	664	990	0,214	0,353	167	44,2
75	498	668	0,218	0,358	128	33,7
50	332	445	0,230	0,380	90	23,8
25	166	222	0,271	0,451	53	14,1
POTENCIA CONTINUA						
100	604	810	0,215	0,353	153	40,3

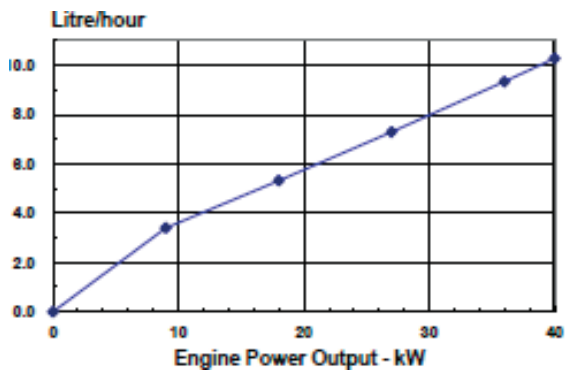



Datos de rendimiento de motor @ 1800 RPM

POTENCIA DE SALIDA			CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
%	kWm	BHP	g/kW*h	Lb/BHP*h	L/h	U.S. Gal/h
POTENCIA STANDBY						
100	895	1200	0,214	0,351	225	59,4
POTENCIA PRIMA						
100	809	1085	0,214	0,353	203	54,0
75	607	814	0,220	0,363	157	41,6
50	404	542	0,234	0,385	111	29,4
25	202	271	0,282	0,466	67	17,8
POTENCIA CONTINUA						
100	671	900	0,216	0,355	170	45

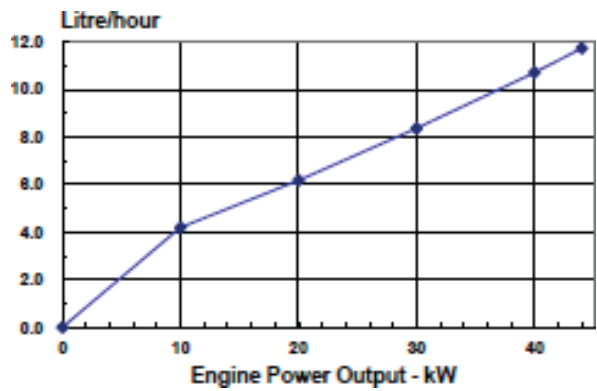

Las cuervas mostradas anteriormente representan las capacidades de rendimiento de los motores en bruto, obtenidos y corregidos en acuerdo con GB/T18297 en condiciones de 100 kPa (29,61 in. Hg), presión barométrica [80 m (263 ft.) altitud], 25 °C (77 °F) entrada de la temperatura del aire y 1 kPa (0,30 in. Hg) presión de vapor de agua con No. 0 combustible diesel.

**DONGFENG CUMMINS**

GUÍA DE APLICACIONES DE POTENCIA NOMINAL PARA GENERADORES CON MOTORES DE ACCIONAMIENTO

Esta guía ha sido formulado para garantizar la correcta aplicación de los motores de accionamiento del generador en instalaciones de grupos electrógenos de corriente alterna. Los motores de accionamiento del generador no están diseñados para y no podrán ser utilizados en aplicaciones de generador DC de velocidad variable.

Potencia nominal Standby es aplicable para el suministro de energía de emergencia para la duración de la interrupción de la energía eléctrica. La capacidad de sobrecarga no está disponible para esta clasificación. En ningún caso el motor está permitido para funcionar en paralelo con la red de energía a la potencia nominal standby.

Esta calificación debe aplicarse cuando el suministro eléctrico fiable está disponible. Un motor de puntuación de standby debe ser dimensionado para un máximo de un factor de carga promedio de 80% y 200 horas de funcionamiento al año. Esto incluye menos de 25 horas por año a la potencia nominal standby. Las calificaciones standby nunca deben ser aplicadas sino en verdaderos cortes de energía eléctrica de emergencia. Cortes de energía negociado en contrato con una compañía de servicios públicos no se consideran como una emergencia.

Índice de potencia Continua

Aplicables para suministro de energía de la red a una carga constante de 100% para un número ilimitado de horas por año. La capacidad de sobrecarga no está disponible para esta clasificación.

Índice de potencia Prime

es aplicable para el suministro de energía eléctrica en lugar de la potencia comercialmente adquirida.

Aplicaciones de potencia prime deben estar en la forma de una de las dos categorías siguientes:

Tiempo ilimitado de corriente Potencia Prime

Potencia Prima está disponible para un número ilimitado de horas por año en una aplicación de carga variable.

La carga variable no debe superar el porcentaje del 70% del período de 250 horas.

El tiempo total de funcionamiento al 100% de potencia Prime no será superior a 500 horas por año.

Una sobrecarga de 10% está disponible para período de 1 hora, dentro de un período de 12 horas de operación.

El tiempo total de operación en la potencia de sobrecarga del 10% no deberá exceder de 25 horas por año.



Tiempo limitado de corriente Potencia prime:

Potencia principal disponible para un número limitado de horas para una aplicación de carga no variable. Está diseñado para ser utilizado en situaciones en las que se declaran los cortes de energía, tales como reducción en el suministro eléctrico. Los motores pueden funcionar en paralelo a la red de energía de hasta 750 horas al año, mientras los niveles de potencia no excedan la potencia motriz. El cliente debe tener en cuenta, la amenaza de vida de cualquier motor, la cual se reducirá en esta operación con una alta carga constante. Cualquier operación superior a 750 horas por año en la calificación potencia Prime debe utilizar la potencia nominal continua.

Datos generales de motores

Peso aproximado del motor..... Kg 321
Momento de inercia de los componentes de rotación (sin volante).....Kg*m^2 0,143
Centro de gravedad de la cara posterior del bloque.mm 373
Centro de gravedad por encima de la línea central del cigüeñal..... mm 163
Motor al ralentí..... RPM 950 -1050
Orden de encendido. 1-3-4-2

Montaje del motor

Máxima (estática) momento de flexión en la cara posterior del bloque N*m 1356

Sistema de escape

Máxima presión trasera..... kPa 10

Sistema de entrada de aire

Restricción máxima de entrada de aire con filtros de aire de trabajo pesado
Elementos sucios. kPa 6,2
Elementos limpios. kPa 3,7



Sistema de lubricación

Presión del aceite del motor para los dispositivos de protección del motor
Ralentí (Minimo).....kPa 207
Controlador de velocidad (Máxima). kPa 345
Temperatura máxima del aceite..... °C 121
Mínima capacidad requerida de los sumideros con filtros del sistema de lubricación litros 10,9

Sistema de combustible

Tipo del sistema de inyección.BYC A Inyección directa
Máxima restricción en la bomba de elevación..... kPa 13,6
Máxima temperatura del combustible de entrada.....°C 70
Flujo total de drenaje (Constante para todas las cargas)..... litros/hr 30

Sistema de enfriamiento

Capacidad de enfriador - solo motor..... litros 7,2
Máxima carga del refrigerante de rozamiento externo en motor.. - 1800 rpm.kPa 35
-1500 rpm.kPa 28
Carga estática máxima de refrigerante por encima de la línea central del cigüeñal del motor. m 14
Rango estándar del termostato (Modulación)..... C° 83-95
Mínima presión del tapón.....kPa 69
Máxima temperatura del tanque principal para poder Stanby/prime..... C° 104/100

Sistema eléctrico

Motor de arranque (Trabajo pesado, Accion positiva)..... volt 12V 24V
Sistema de carga de batería, negativo a tierra..... ampere 63 40
Resistencia máxima admisible del sistema de arranque..... ohm 0,00075 0,002
Mínima capacidad de batería recomendada
- Empape frio @ 0 a 32-F (-18 a 0-C)..... 0°F CCA 625 312



Emisión

Emisión de gases por GB 20891-2007, a 1500 rpm:

- Peso específico NOx.....g/kW*h
- Peso específico HC. g/kW*h
- Peso específico CO. g/kW*h
- Peso específico Partículas..... g/kW*h

Emisión de gases por GB 20891-2007, a 1800 rpm:

- Peso específico NOx.....g/kW*h
- Peso específico HC. g/kW*h
- Peso específico CO. g/kW*h
- Peso específico Partículas..... g/kW*h

Opción de valoración de combustible utilizado para estos datos: FR92540 FR93763

- Velocidad del controlador del motor.....RPM
- Ralentí del motor RPM
- Potencia de salida del motor bruto.....kW
- Velocidad del pisto. m/s
- Caballos de fuerza de la fricción.....kW
- Flujo del motor de agua al motor Litros/sec
- Flujo del aire de entrada.Litros/sec
- Flujo del gas de salida..... Litros/sec
- Temperatura del gas de salida.°C
- Calor irradiado al ambiente..... kW
- Disipación de calor para el refrigerante. ... kW
- Disipación de calor para el combustible. .. kW

STANDBY POWER		PRIME POWER	
1800	1500	1800	1500
950-1050	950-1050	950-1050	950-1050
44	40	40	36
7.2	6.0	7.2	6.0
8.2	8.2	8.2	8.2
2.8	2.2	2.8	2.2
54.3	44.9	53.1	43.6
107	108	101	101
373	487	350	463
TBD	TBD	TBD	TBD
35	29	32	25.9
TBD	TBD	TBD	TBD

Todos los datos certificados dentro de un 5%
TBD = Se decidirá N/A= No aplicable N.A= No disponible
Todas los datos están sujetos a cambios sin previo aviso, disculpe las molestias